


Arzthaus Linde, Speicher / Brandschutz

Ziel: Bei einem Brand das Ausbreiten und Ausdehnen vom Feuer über die Fassadenhinterlüftung verhindern.


Situation
Massnahmen:




Ansicht Süd-Ost Mst. 1:100

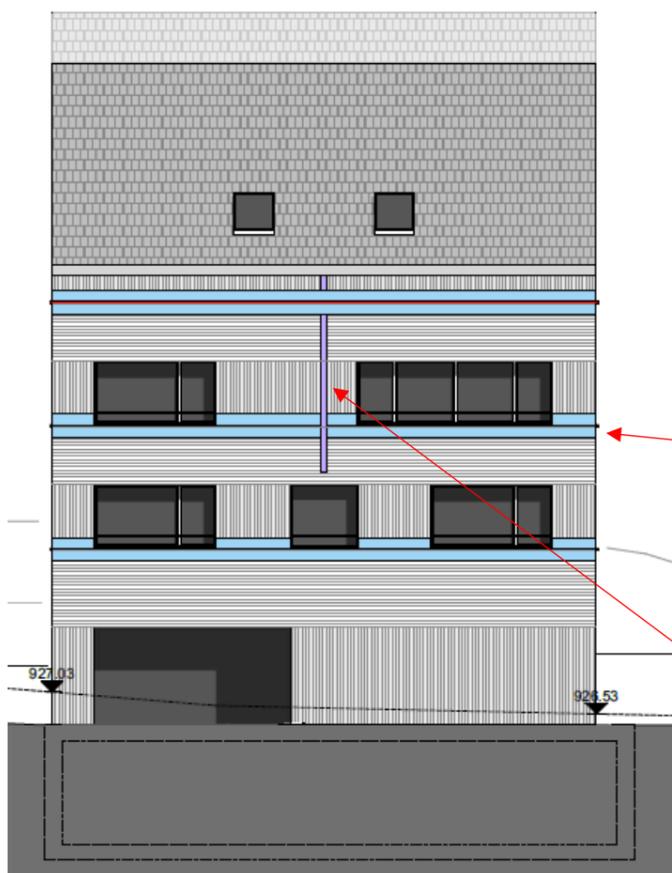


Schürze Ausladung 50 mm

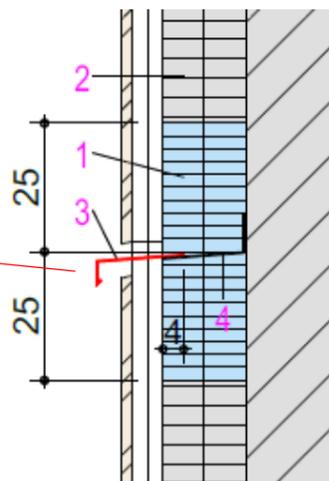

Eckabschottung

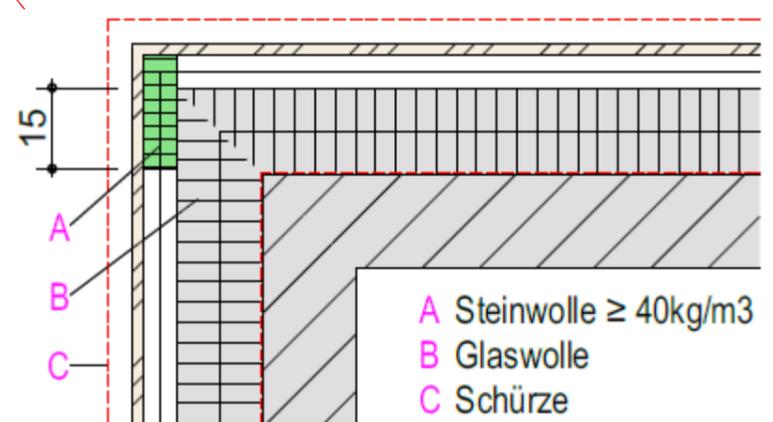

Vertikale Abschottung Treppenhaus, Brandabschnitte

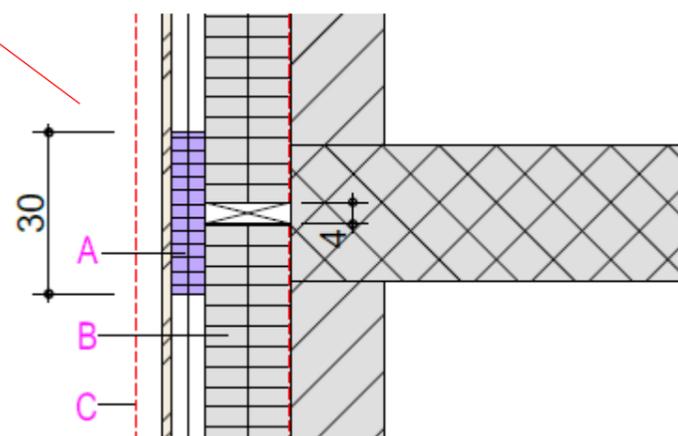

Besondere Massnahmen:

-  Loggdecken RF 1
-  Loggabrüstung mit Widerstand

Hohlraumdämmung Flumroc Duo 200 mm / Schmelzpunkt $> 1000\text{ C}^\circ$